


|   |   |                                   |            |
|---|---|-----------------------------------|------------|
| PRZĘKRÓJ RZYLĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ<br>(T1 - T8) |   | SKALA 1 : 200<br>BRANŻA SANITARNA | RYS.<br>21 |
| OBIEKT:   | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK |                                   |            |
| ADRES:  | TCZEW, DZIAŁKA Nr 8/53<br>OBRĘB 0014, TCZEW - M             |                                   |            |
| PROJEKTANT:   | HENRYK BANIECKI<br>upr. 46/Gd/75                            | PODPIS:                           |            |
| SPRAWDZAJĄCY:   | MATEUSZ ROZWADOWSKI,<br>upr. Nr POM/0061/PBS/16             | PODPIS:                           |            |

DATA  
09.2018 r




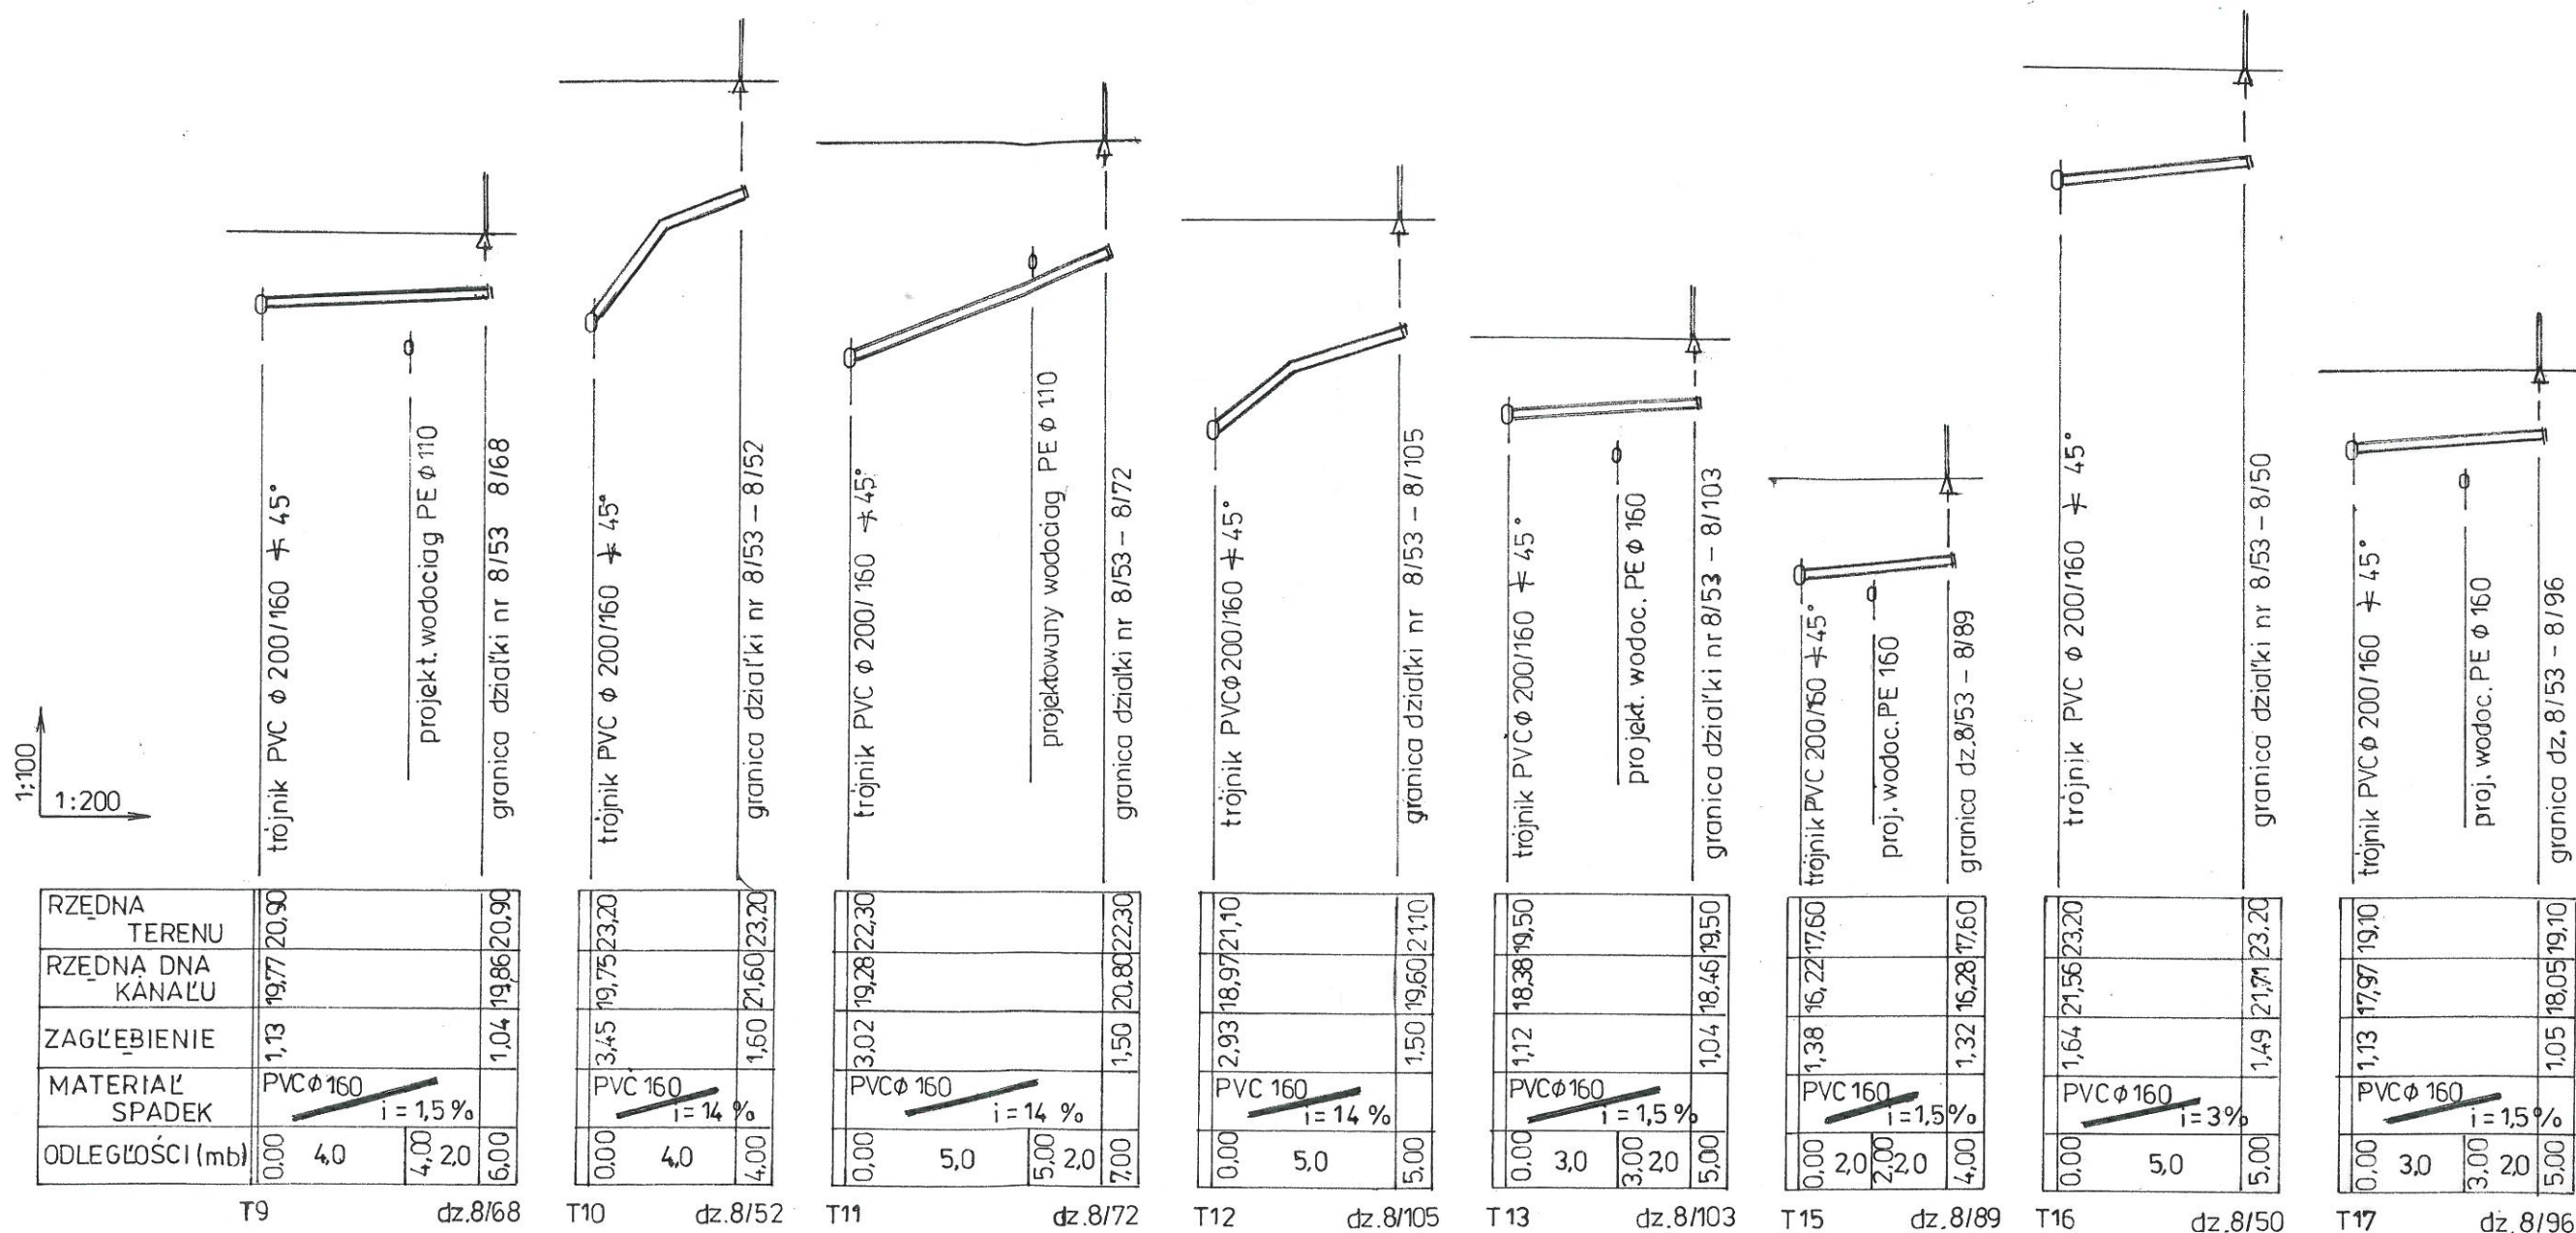

|  |   |                                   |            |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| PRZĘKRÓJ RZYLĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ<br>(T 9 – T 17) |   | SKALA 1 : 200<br>BRANŻA SANITARNA | RYS.<br>22 |
| OBIEKT:  | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK |                                   |            |
| ADRES:   | TCZEW, DZIAŁKA Nr 8/53<br>OBREB 0014, TCZEW - M             |                                   |            |
| PROJEKTANT:  | HENRYK BANIECKI<br>upr. 46/Gd/75                            | PODPIS:                           |            |
| SPRAWDZAJĄCY:  | MATEUSZ ROZWADOWSKI,<br>upr. Nr POM/0061/PBS/16             | PODPIS:                           |            |


DATA  
09. 2018 r

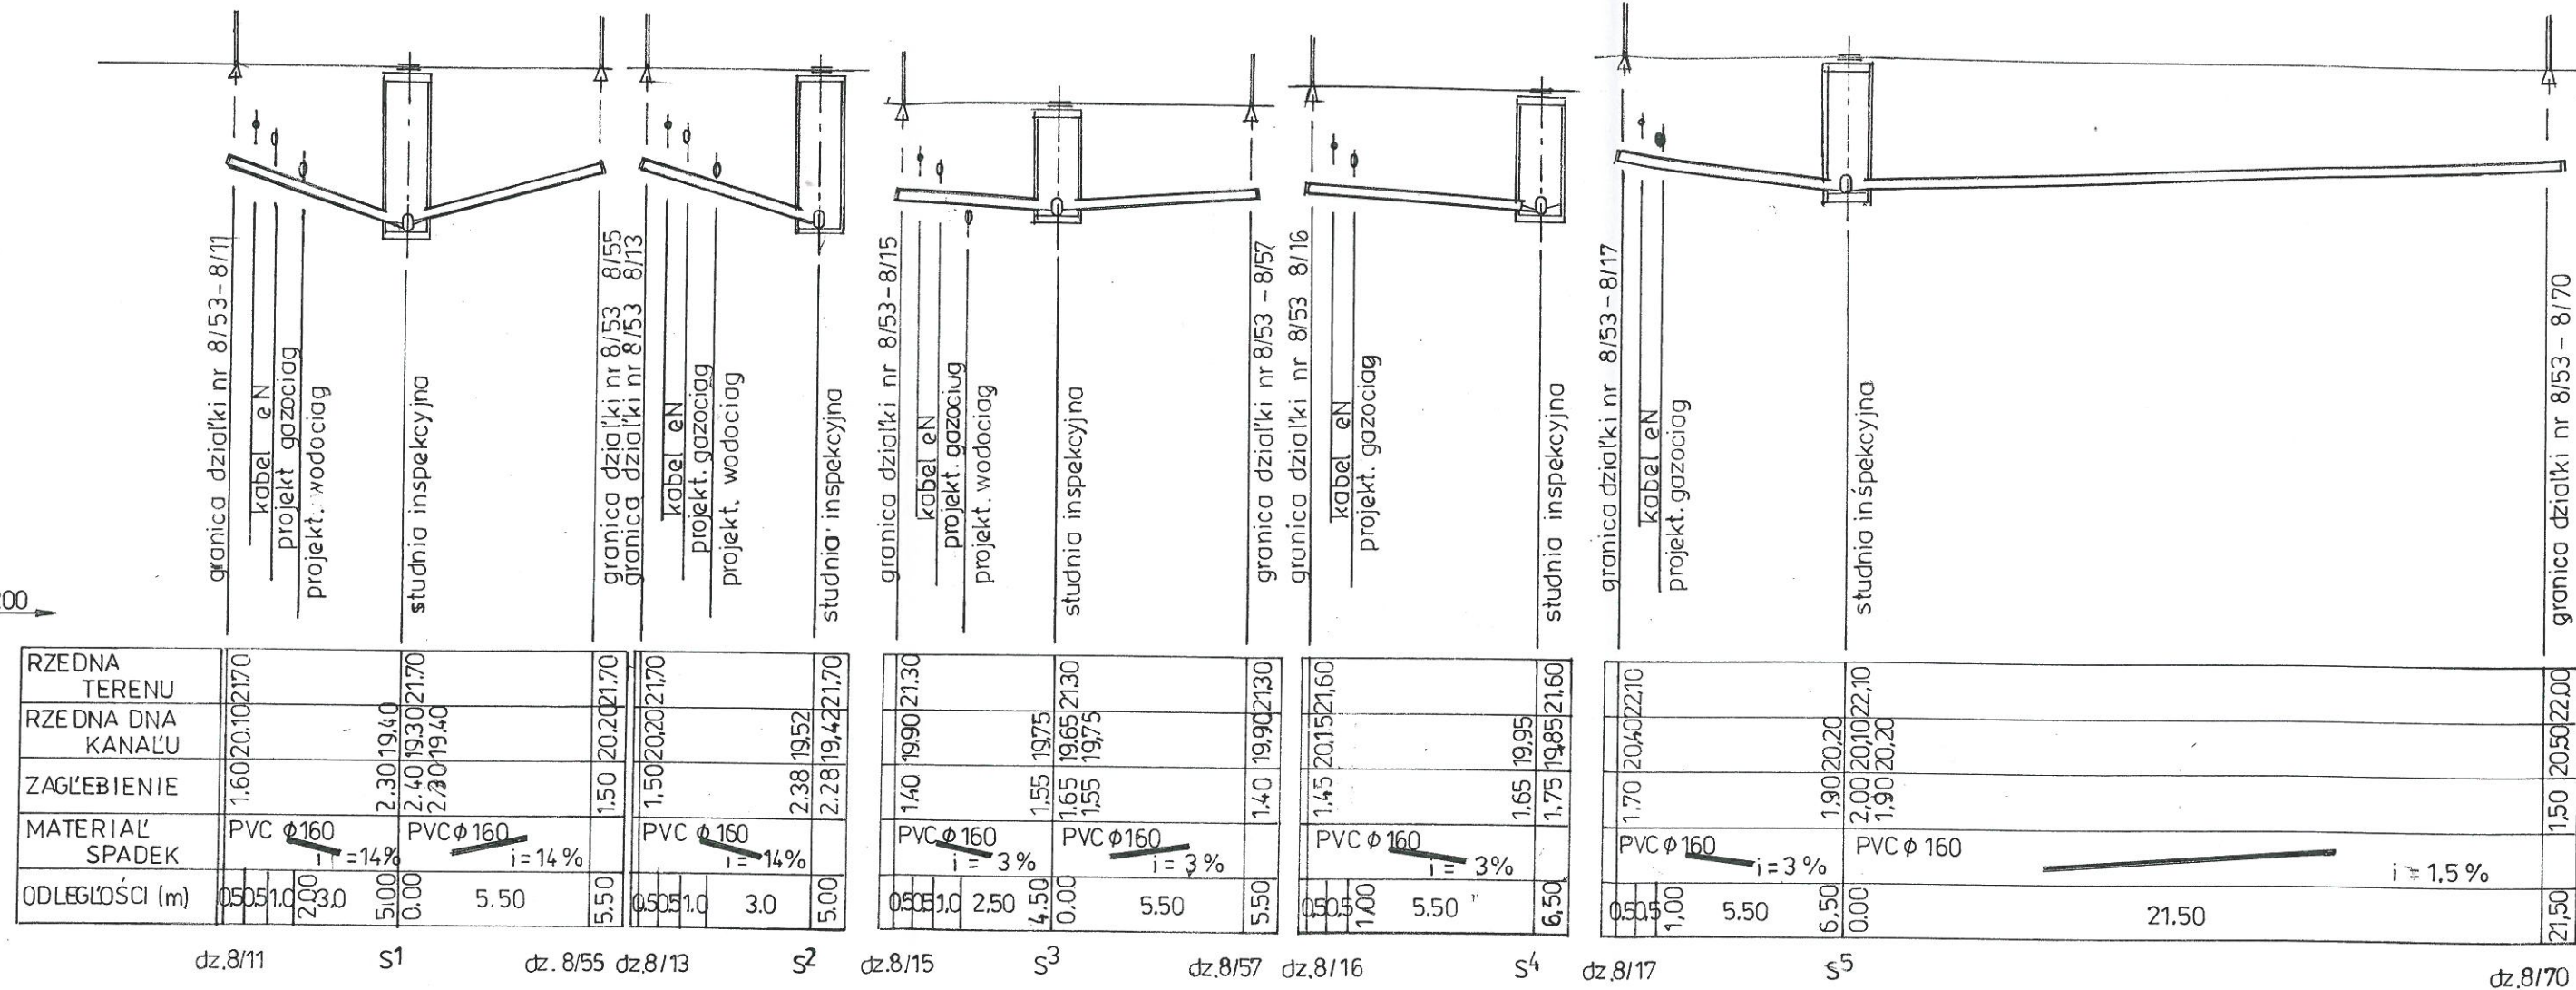

1:100  
1:200



|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| PRZĘKRÓJ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ<br>(S 1 – S 5) |   | SKALA 1 : 200    | RYS.<br>23  |
|  |   | BRANŻA SANITARNA |   |
| OBIEKT:  | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK |                  | DATA<br>09. 2018 r  |
| ADRES:   | TCZEW, DZIAŁKA Nr 8/53<br>OBREB 0014, TCZEW - M             |                  |   |
| PROJEKTANT:  | HENRYK BANIECKI<br>upr. 46/Gd/75                            | PODPIS:          |  |
| SPRAWDZAJĄCY:  | MATEUSZ ROZWADOWSKI,<br>upr. Nr POM/0061/PBS/16             | PODPIS:          |  |

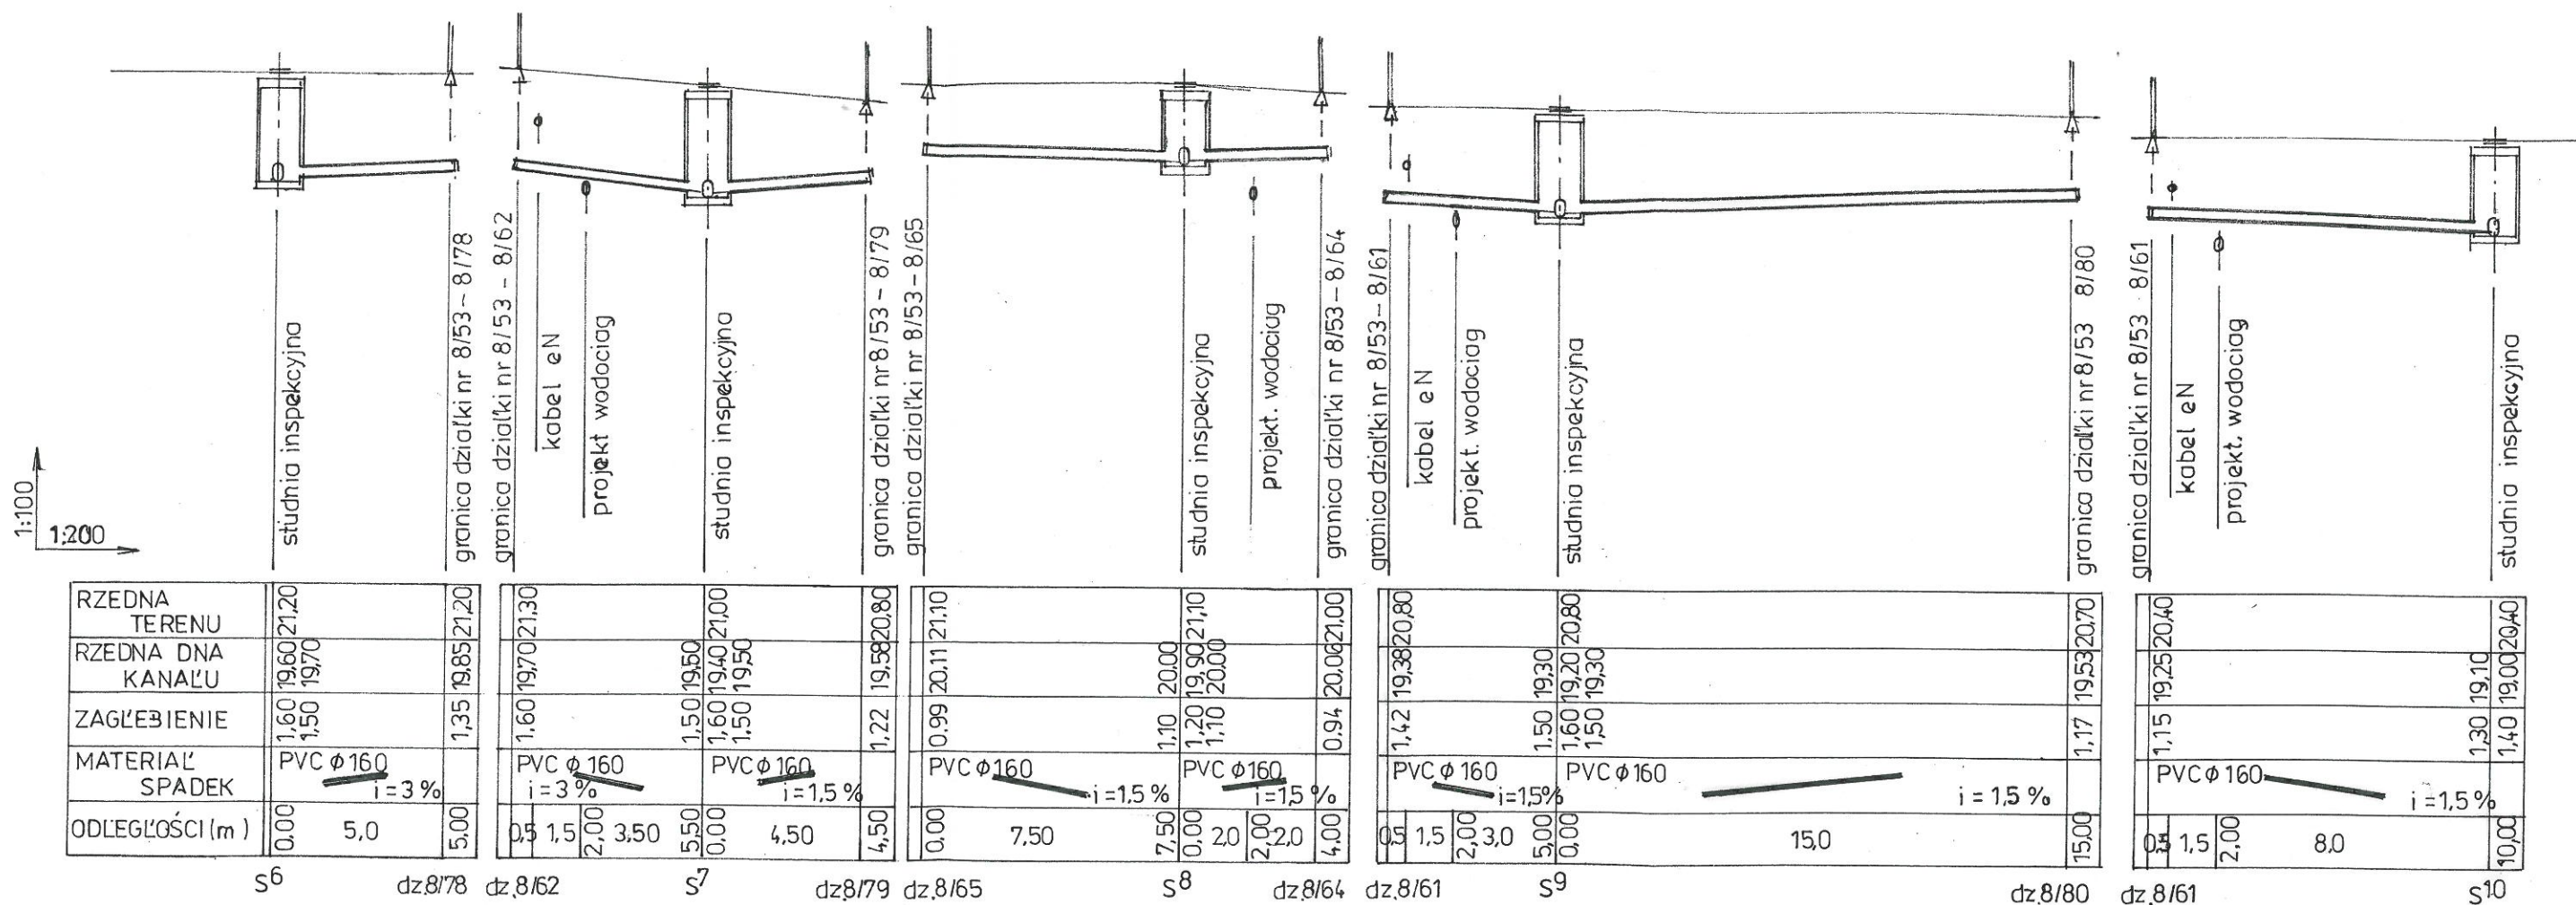


|  |   |                                 |                   |
|--|---|---------------------------------|-------------------|
| PRZĘKRÓJ RZYLĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ<br>(S6 – S10) |   | SKALA 1:200<br>BRANŻA SANITARNA | RYS.<br>24        |
| OBIEKT:  | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK |                                 | DATA<br>09.2018 r |
| ADRES:   | TCZEW, DZIAŁKA Nr 8/53<br>OBRĘB 0014, TCZEW - M             |                                 |                   |
| PROJEKTANT:  | HENRYK BANIECKI<br>upr. 46/Gd/75                            | PODPIS:                         |                   |
| SPRAWDZAJĄCY:  | MATEUSZ ROZWADOWSKI,<br>upr. Nr POM/0061/PBS/16             | PODPIS:                         |                   |





1:100  
1:200

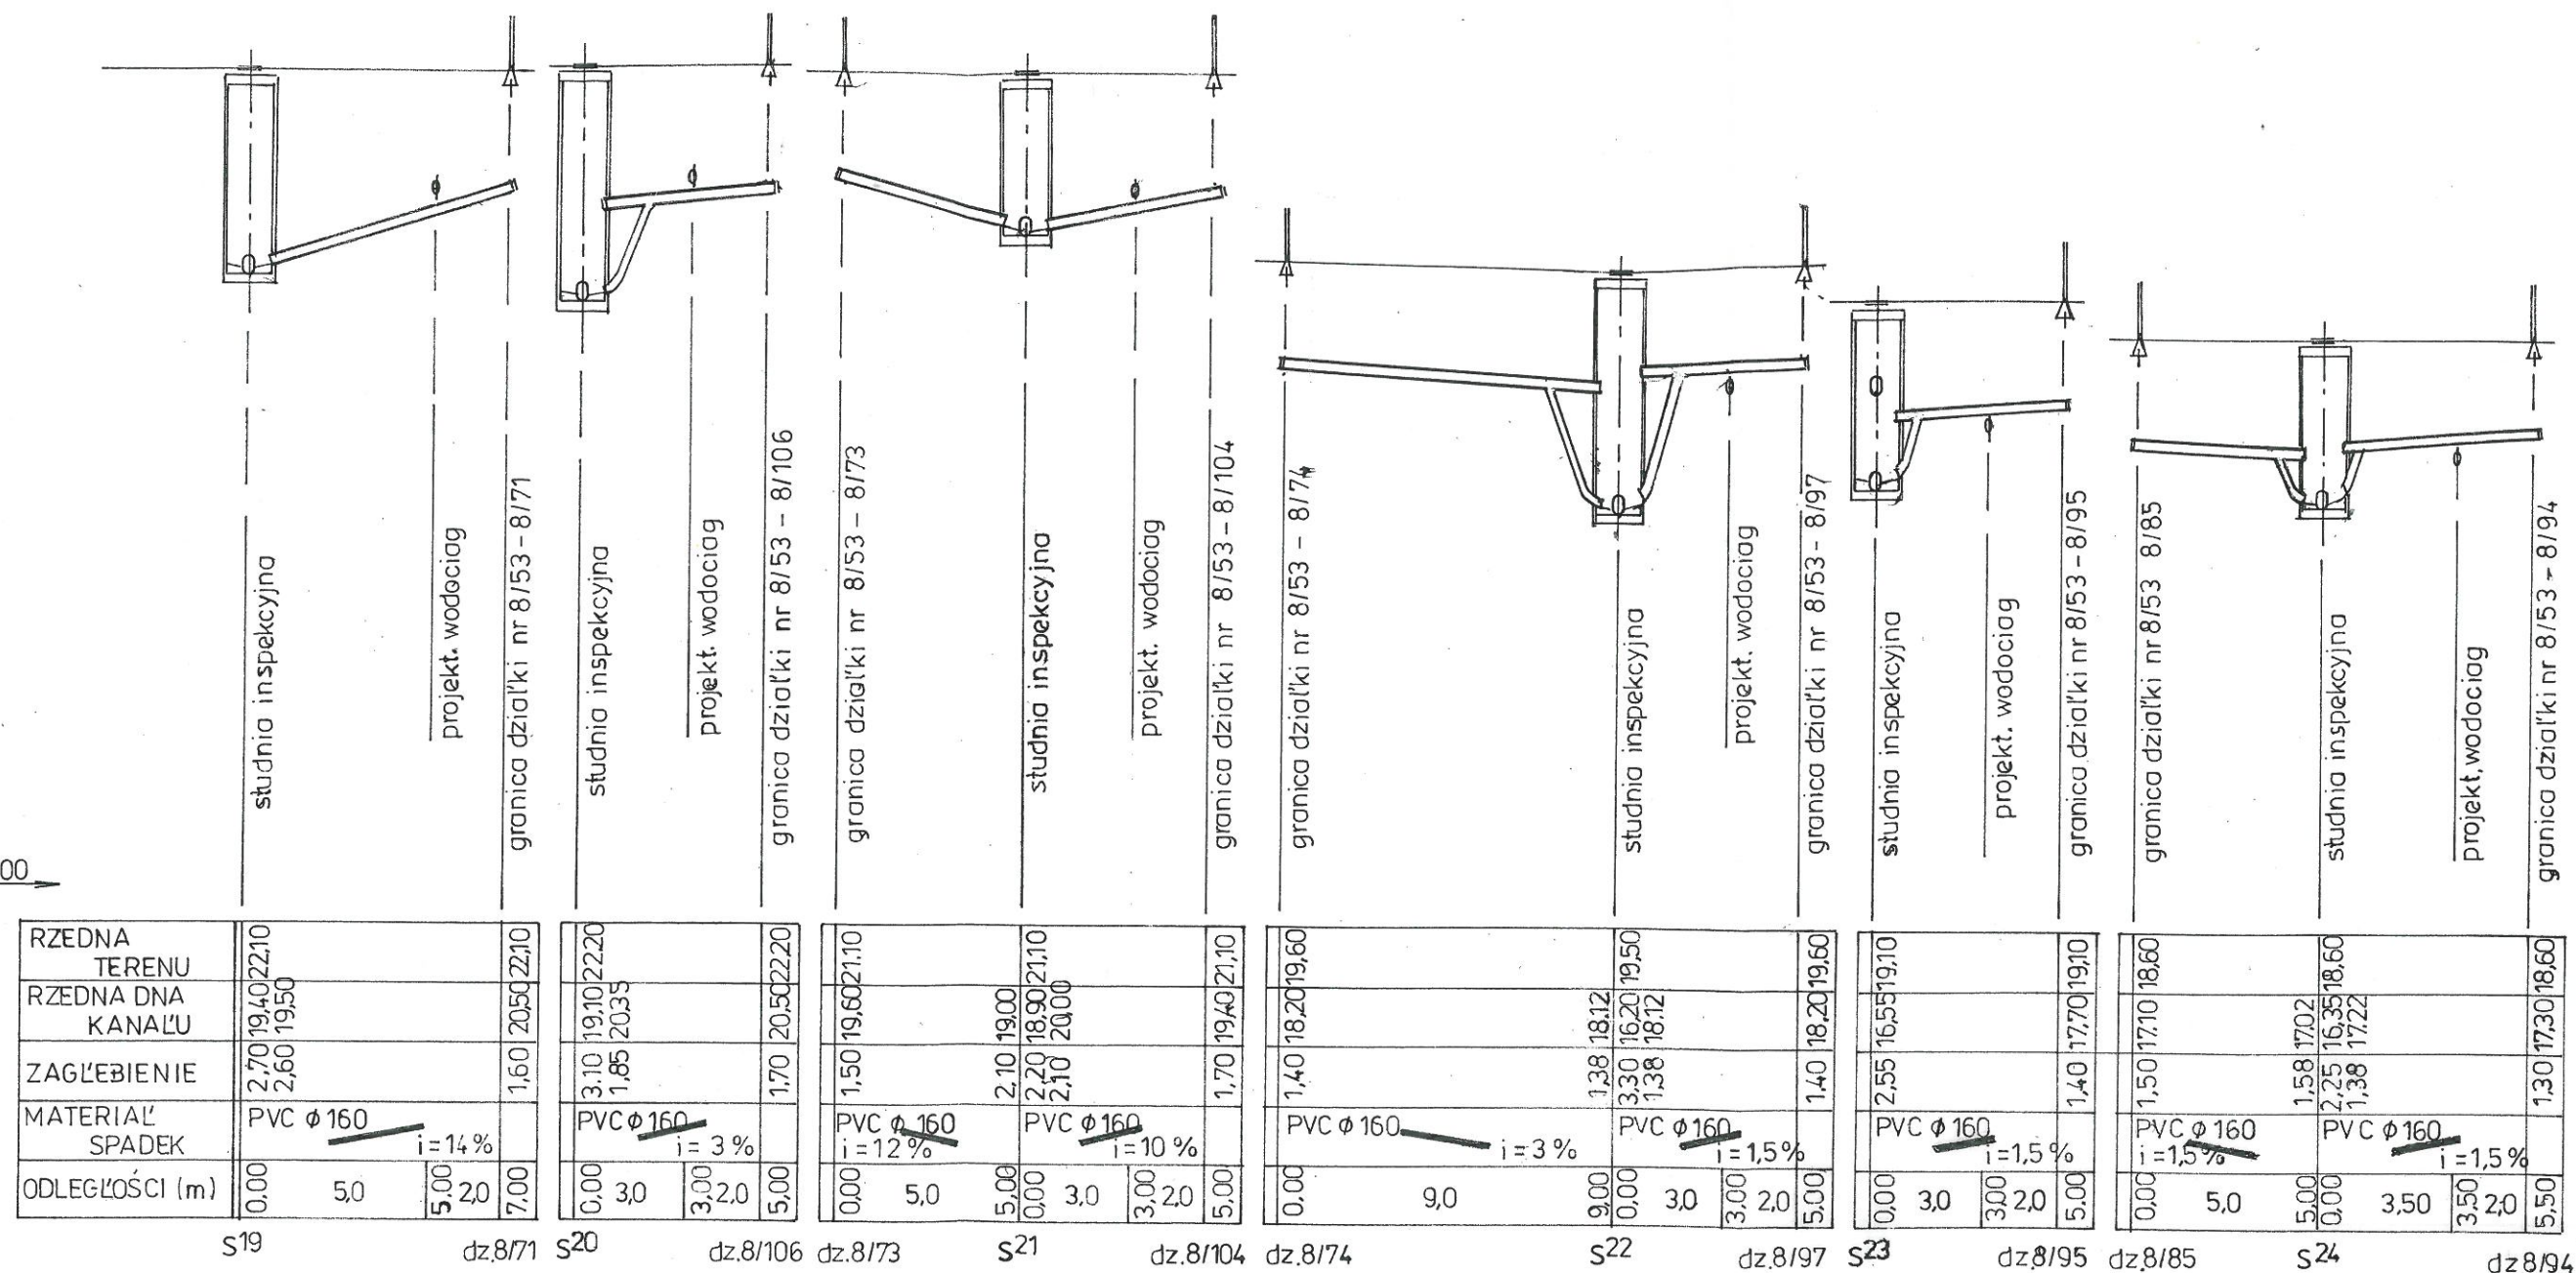

|   |   |                                   |            |
|---|---|-----------------------------------|------------|
| PRZEKRÓJ RZYLĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ<br>(S 19 – S 24) |   | SKALA 1 : 200<br>BRANŻA SANITARNA | RYS.<br>26 |
| OBIEKT:   | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK |                                   |            |
| ADRES:  | TCZEW, DZIAŁKA Nr 8/53<br>OBRĘB 0014, TCZEW - M             |                                   |            |
| PROJEKTANT:   | HENRYK BANIECKI<br>upr. 46/Gd/75                            | PODPIS:                           |            |
| SPRAWDZAJĄCY:   | MATEUSZ ROZWADOWSKI,<br>upr. Nr POM/0061/PBS/16             | PODPIS:                           |            |

DATA  
09. 2018 r



1:100  
1:200

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| RZEDNA TERENU     | 17,80                      |
| RZEDNA DNA KANAŁU | 15,30<br>148 16,32         |
| ZAGŁĘBIENIE       | 2,50<br>148                |
| MATERIAŁ SPADEK   | PVC $\phi$ 160 $i = 1,5\%$ |
| ODLEGŁOŚCI (m)    | 0,00 9,50 2,0 11,50        |

S25

dz. 8/86

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| 1,60           | 21,50     | 23,10    |
| 0,00           | 4,50      | 1,0 5,50 |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 3\%$ |          |

S26

dz. 8/51

|                |              |                            |
|----------------|--------------|----------------------------|
| 1,30           | 21,80        | 23,10                      |
| 0,00           | 1,0 4,0 5,00 | 0,00 3,0 3,00 2,0 5,00     |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 1,5\%$  | PVC $\phi$ 160 $i = 1,5\%$ |

dz. 8/49

S27

dz. 8/107

|                |                    |                  |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1,10           | 17,80              | 18,90            |
| 0,00           | 2,50 2,50 2,0 4,50 | 1,10 17,90 19,00 |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 1,5\%$        |                  |

S28

dz. 8/91

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| 1,00           | 16,50             | 17,50            |
| 0,00           | 3,0 3,00 2,0 5,00 | 1,40 16,80 18,20 |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 1,5\%$       |                  |

S29

dz. 8/90

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| 0,90           | 15,90             | 16,80            |
| 0,00           | 2,0 2,00 2,0 5,00 | 1,30 16,10 17,40 |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 1,5\%$       |                  |

S30

dz. 8/88


|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| 1,10           | 15,50             | 16,60            |
| 0,00           | 2,0 2,00 2,0 4,00 | 1,30 15,60 16,90 |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 1,5\%$       |                  |

S31

dz. 8/87 Si3

|                |               |                             |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| 2,36           | 17,77         | 20,13                       |
| 0,00           | 3,0 1,50 5,00 | 1,31 18,82 1,40 18,90 20,30 |
| PVC $\phi$ 160 | $i = 1,5\%$   |                             |

dz. 8/92

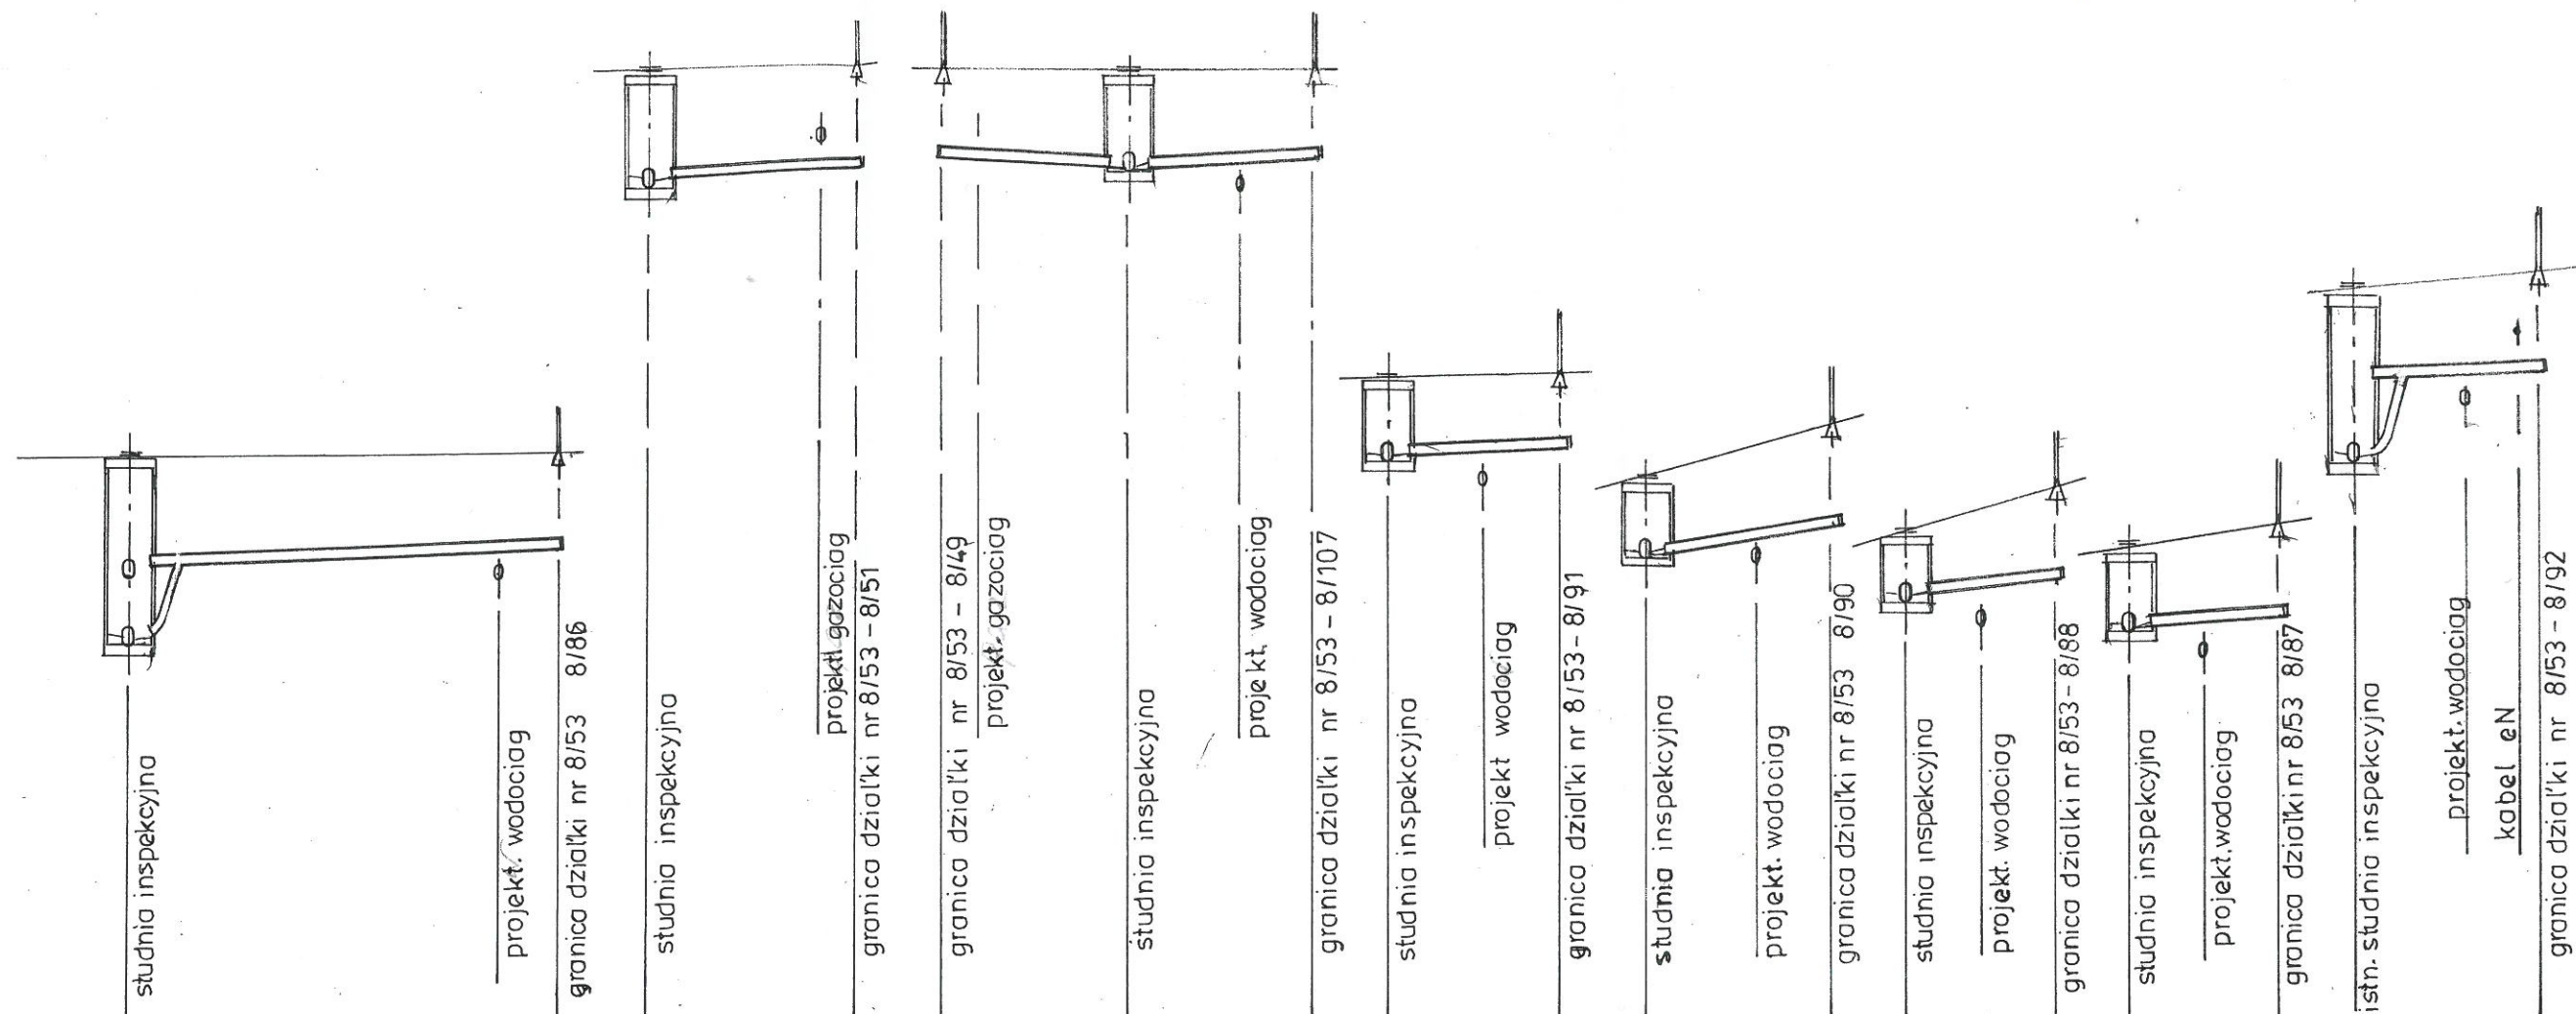

|   |   |                                 |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| PRZĘKRÓJ RZYLĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ<br>(S 25 – S 31, Si 3) |   | SKALA 1:200<br>BRANŻA SANITARNA | RYS.<br>27        |
| OBIEKT:   | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK |                                 | DATA<br>09.2018 r |
| ADRES:  | TCZEW, DZIAŁKA Nr 8/53<br>OBREB 0014, TCZEW - M             |                                 |                   |
| PROJEKTANT:   | HENRYK BANIECKI<br>upr. 46/Gd/75                            | PODPIS:                         |                   |
| SPRAWDZAJĄCY:   | MATEUSZ ROZWADOWSKI,<br>upr. Nr POM/0061/PBS/16             | PODPIS:                         |                   |