


# ZASILANIE KABLOWE PRZEPOMPOWNI Z UKŁADEM AWARYJNYM W BUDYNKU TECHNICZNYM

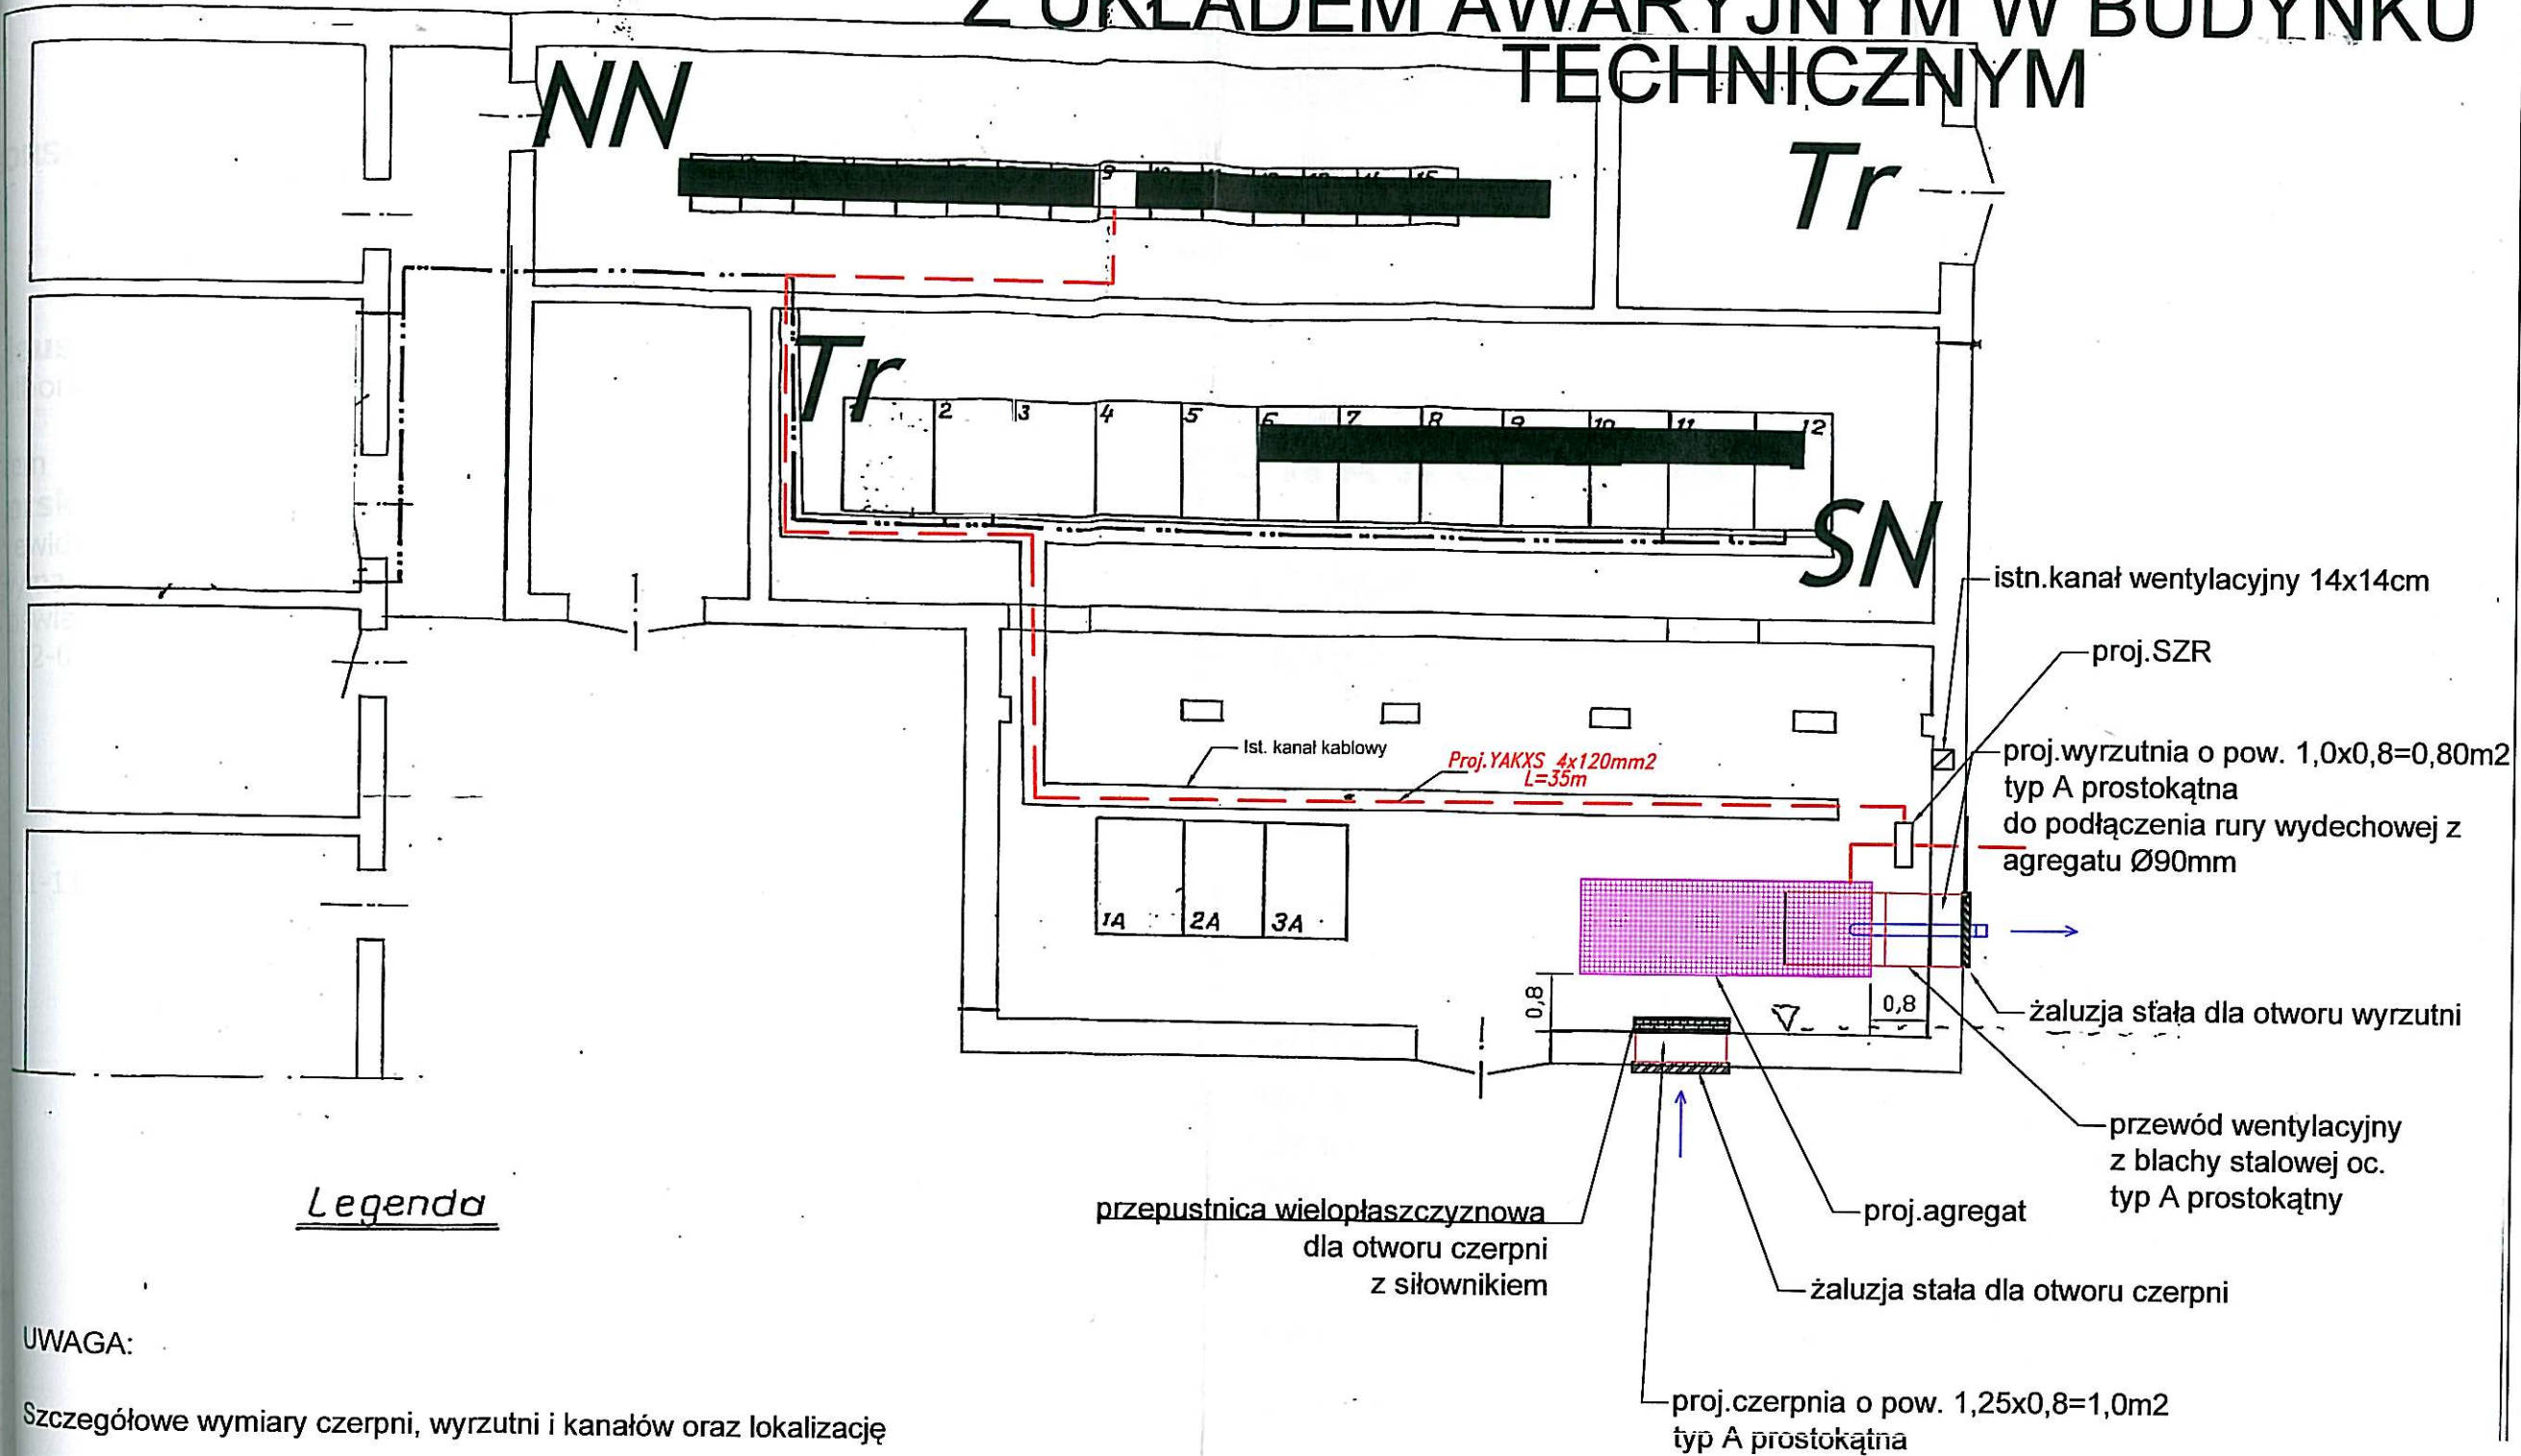

Legenda

UWAGA:

Szczegółowe wymiary czerpni, wyrzutni i kanałów oraz lokalizację  
otworów wentylacyjnych i spalinowego dostosować do wymogów  
zakupionego modelu agregatu

**HYDRO-TERM**  
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP 579-113-23-72

ZADANIE: BUDOWA DODATKOWEJ NITKI KANAŁU SANITARNEGO- OBEJŚCIE PRZEPOMPOWNI CZATKOWY W TCZEWIE	Projektant branża sanitarna Projektant branża elektryczna	mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90 inż. T. Dymek upr. 1693/EL/91	Skala 1:100 Nr rys. 4
LOKALIZACJA: TCZEW - TCZEWSKIE ŁĄKI, GM. TCZEW	Sprawdzający branża sanitarna Sprawdzający branża elektryczna	mgr inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04 mgr inż. W. Engelgardt upr. POM/0099/PWOE/05	Data Maj 2012 Nr zlecenia 2002
TYTUŁ RYS. ZASILANIE KABLOWE PRZEPOMPOWNI Z UKŁADEM AWARYJNYM W BUDYNKU TECHNICZNYM			